

Warunki techniczne montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika) :

- wszelkie koszty związane z przygotowaniem instalacji , wykonaniem podejścia wodomierza- podlicznika oraz jego montażem i odbiorem ponosi Odbiorca. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w instalacji wodnej Odbiorcy można zamontować tylko za wodomierzem głównym (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody),
- zestaw wodomierza wody bezpowrotnie zużytej należy umieścić przed każdym punktem poboru lub instalacją zużywającą wodę sprzedawaną przez Przedsiębiorstwo, którą można uznać za wodę bezpowrotnie zużytą w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ,
- wodomierz wody bezpowrotnie zużytej powinien być zlokalizowany nie dalej niż 2 m od punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej . Punkt poboru wody lub instalacja wody bezpowrotnie zużytej powinny znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa (patrz schemat poniżej), za wodomierzem- podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością odprowadzania wody do systemu kanalizacji sanitarnej. Odcinek rury między wodomierzem- podlicznikiem a ścianą musi być możliwie krótki, oraz musi być widoczny (nie może być ukryty pod tynkiem lub posadzką), a zestaw wodomierzowy musi znajdować się w tym samym pomieszczeniu co przejście rury przez ścianę na zewnątrz budynku (dopuszczalne jest zamontowanie zestawu wodomierzowego na zewnątrz budynku w studni wodomierzowej). Wskazany jest montaż zaworu odwadniającego, służącego do usunięcia wody z wodomierza na okres występowania temperatur ujemnych (zamiast zaworu odwadniającego , w celu odwadniania układu można użyć spustu w zaworze zwrotnym antyskażeniowym). W przypadku wątpliwości związanych z lokalizacją wodomierza -podlicznika, miejsce jego montażu wskazuje uprawniony pracownik Przedsiębiorstwa.
- przy zabudowie zestawu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować zawory odcinające przed i za wodomierzem, w przypadku braku zaworu antyskażeniowego na przyłączy wymaga się wstawienia takiego zaworu za wodomierzem -podlicznikiem,


- długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem wody bezpowrotnie zużytej muszą być zgodne z zaleceniami montażu producenta wodomierza,
- wodomierz wody bezpowrotnie zużytej musi posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby. Zgodnie z przyjętym w Przedsiębiorstwie systemem opomiarowania oraz zdalnego odczytu , wodomierz musi być wyposażony w tarczę impulsową, generującą impulsy , które mogą być odczytywane przez moduły GSM. Odbiorca ma możliwość zakupu takiego wodomierza w Przedsiębiorstwie. W przypadku zakupu wodomierza z pominięciem Przedsiębiorstwa, istnieje możliwość nieodpłatnej konsultacji technicznej w celu dokonania prawidłowego zakupu . W celu usprawnienia odczytów na wniosek Odbiorcy i na jego koszt Przedsiębiorstwo może zamontować na wodomierzu- podliczniku rejestrator odczytów GSM.
- wodomierz wody bezpowrotnie zużytej należy instalować w łatwo dostępnym miejscu (w celu jego odczytu). Do obowiązków Odbiorcy należy jego zabezpieczenie przed zalaniem wodą lub zamarzaniem,
- Odbiorca wykonując instalację w której będzie używana woda sprzedawana przez Przedsiębiorstwo, którą można uznać za wodę bezpowrotnie użytą w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , winien kierować się niniejszymi warunkami technicznymi,
- punkt czerpany wody bezpowrotnie zużytej powinien znajdować się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa,
- w obrębie budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa , rurociąg pomiędzy wodomierzem mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej a punktem poboru lub instalacją wody bezpowrotnie zużytej powinien być prowadzony poza obrysem przegród budowlanych w celu umożliwienia kontroli rurociągu przez Przedsiębiorstwo w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej,
- uwzględnianie ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach za wodę i ścieki dokonywanych pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą następuje z dniem odbioru instalacji i zaplombowania wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
- Odbiorca w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody bezpowrotnie zużytej jest obowiązany przestrzegać odrębnych przepisów określających okresy legalizacji wodomierzy (co 5 lat - wg obowiązujących przepisów metrologicznych),
- w przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej przez wodomierz wody bezpowrotnie zużytej Odbiorca jest zobowiązany dokonać wymiany posiadanego wodomierza na wodomierz posiadający ważną cechę

legalizacyjną. Odmowa Odbiorcy wymiany wodomierza wody bezpowrotnie zużytej na wodomierz posiadający ważną cechę legalizacyjną będzie skutkować prawem Przedsiębiorstwa do odmowy uwzględniania wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków z nieruchomości Odbiorcy,

- zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i rejestracji karty wodomierzowej podpisanej przez Odbiorcę i sporządzeniu protokołu z tych czynności.
- w przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo :
 - celowego uszkodzenia wodomierza wody bezpowrotnie zużytej (podlicznika),
 - uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza albo którejkolwiek z cech Urzędu Miar i Jakości na wodomierzu,
 - uszkodzenia plomb Przedsiębiorstwa lub mocowania tych plomb,
 - nieprawidłowego montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, niezgodnego z niniejszymi warunkami,
 - nieprawidłowych wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, co winno być potwierdzone badaniami niezależnego od Przedsiębiorstwa i Odbiorcy urzędu lub danymi z rejestratora GSM, zamontowanego dla celów kontrolnych,
 - użytkowaniem przez Odbiorcę wodomierza wody bezpowrotnie zużytej po upływie okresu ważności jego legalizacji,

wskazania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej nie będą uwzględniane przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę , a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego.


Przykładowy sposób montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej w budynku

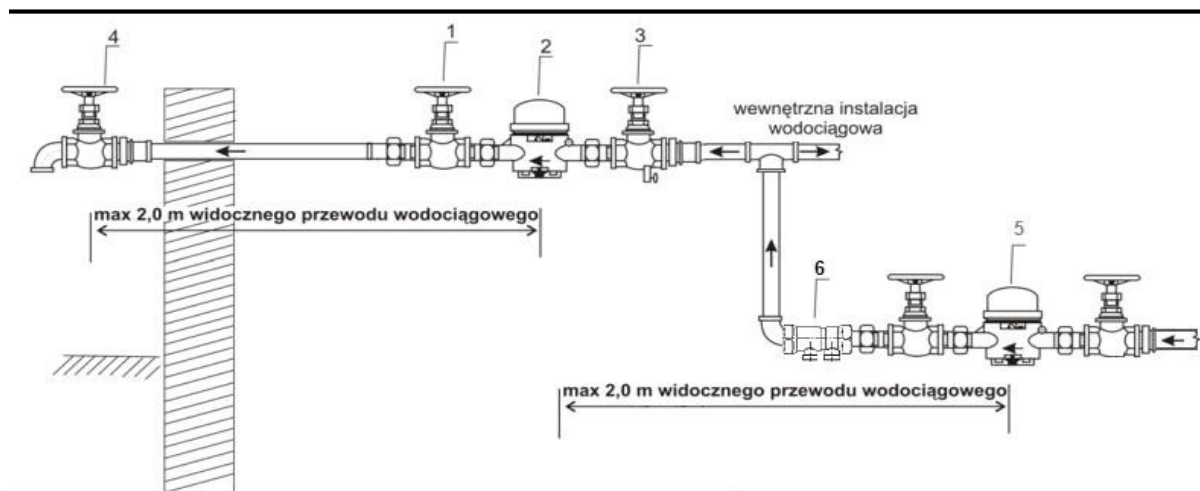

Objaśnienie:

- 1 - zawór
- 2 - wodomierz dodatkowy
- 3 - zawór z odwodnieniem
- 4 - zawór czerpalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 5 - wodomierz główny
- 6 - zawór antyskażeniowy

Przykładowy sposób montażu wodomierza wody bezpowrotnie zużytej w studni wodomierzowej

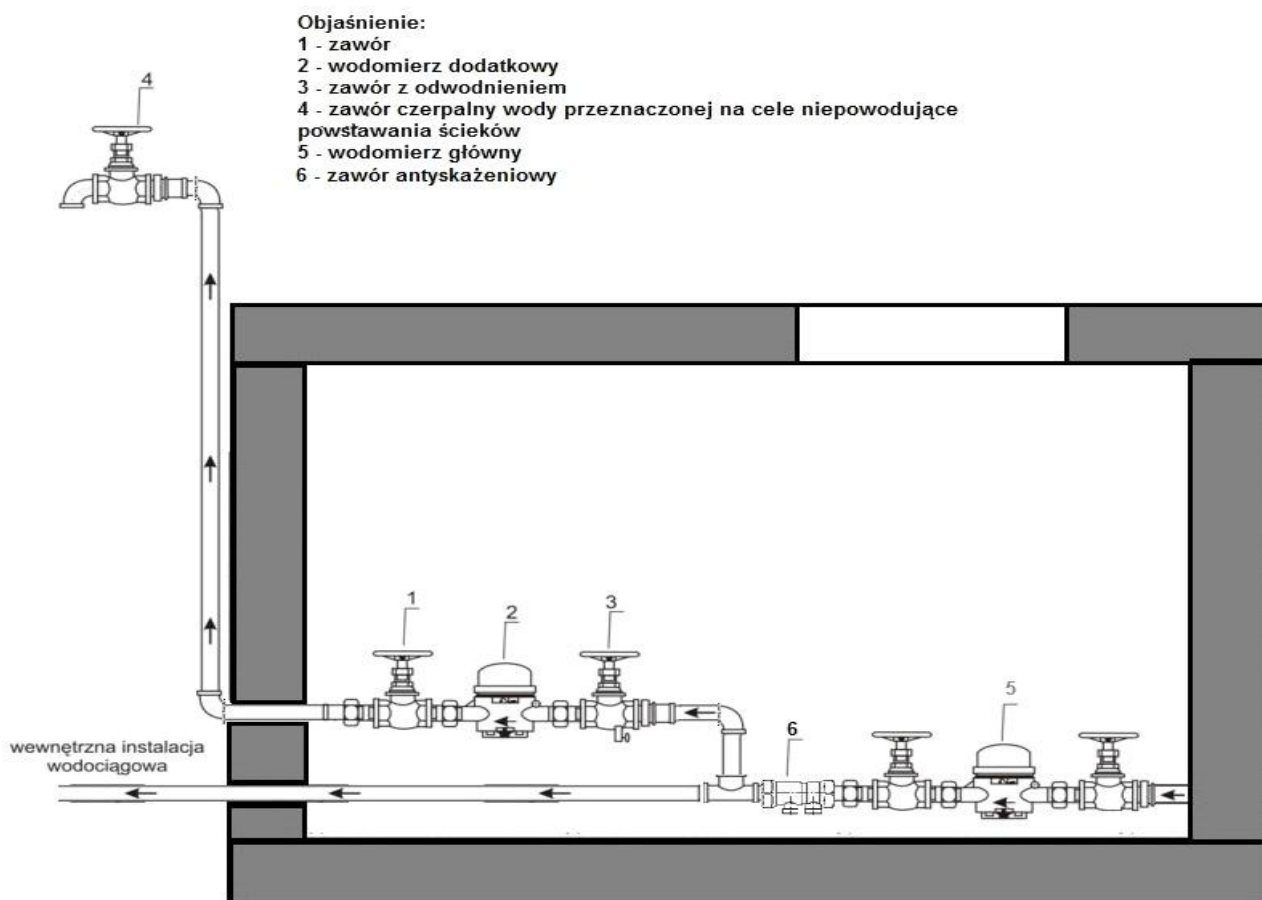

Objaśnienie:

- 1 - zawór
- 2 - wodomierz dodatkowy
- 3 - zawór z odwodnieniem
- 4 - zawór czerpalny wody przeznaczonej na cele niepowodujące powstawania ścieków
- 5 - wodomierz główny
- 6 - zawór antyskażeniowy

Podane warunki dotyczą w jednakowym stopniu nowych i użytkowanych instalacji wody bezpowrotnie zużytej . *Odbiorcy , którzy w dniu opublikowania (otrzymania) niniejszych warunków już korzystają z instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej , są zobowiązani do dostosowania istniejących instalacji do niniejszych warunków do dnia 30.08.2026 r.. Po upływie tego okresu nastąpi przegląd istniejących instalacji wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Odbiorcom , których instalacje nie będą spełniały niniejszych warunków , nie będą pomniejszane opłaty za odprowadzanie ścieków z tytułu poboru wody bezpowrotnie zużytej.*

W sprawach nie uregulowanych w warunkach technicznych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków , Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sompolno i Regulaminu rozliczeń wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.